



# COMPRAS GOVERNAMENTAIS

## PESQUISANDO ATAS DE PREGÃO

# 1 – ACESSAR O LINK:

[HTTP://COMPRASNET.GOV.BR/CONSULTALICITACOES/CONSLICITACAO\\_TEXTO.ASP](http://COMPRASNET.GOV.BR/CONSULTALICITACOES/CONSLICITACAO_TEXTO.ASP)

## ➤ LICITAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

- Preencha os critérios de seleção e clique em ok.
- O número máximo de registros retornados será de 1000 licitações paginadas.

\* Texto/Termos a serem pesquisados

Lousa digital

(Para texto utilize aspas e para termos utilize palavras separadas por espaço. Ex.: "Caixa de papelão" caixa papelão)

Pesquisar Texto/Termos em

Objeto

Descrição Sumária

Descrição Completa

Período de Publicação

01/01/2020

(dd/mm/aaaa)

Até

01/01/2021

(dd/mm/aaaa)

Pesquisa avançada

\* Campo Obrigatório

Limpar

OK

**Inserir o nome do objeto**

**Escolher o período de vigência da ata**

**Consultar clicando em OK**

# NA SEQUÊNCIA, O SISTEMA ABRE UMA PÁGINA COM VÁRIOS PREGÕES RELACIONADOS AO OBJETO PESQUISADO.

## ➤ LICITAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

Texto/Termos pesquisados: Lousa digital

Pesquisando em: Objeto, Descrição Sumária, Descrição Completa

Copie esses dados para a próxima etapa:

- 1-Numero do pregão escolhido sem a barra. Exemplo: 282020; e
- 2- Código da UASG respectiva. Exemplo: 158161

	Objeto	Contexto / [Item]
<b>Pregão:</b> <b>15/2020</b> <b>UASG: 153029</b>	<b>Objeto:</b> Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de solução integrada do tipo <b>lousa digital</b> , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.	<b>Nenhum registro foi encontrado com este critério</b>
<a href="#">Histórico de eventos publicados...</a>		
<b>Itens e Download</b> <b>Edital</b>		
	Objeto	Contexto / [Item]
<b>Pregão:</b> <b>28/2020</b> <b>UASG: 158161</b>	<b>Objeto:</b> Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de câmera, <b>lousa</b> interativa, fechadura <b>digital</b> , impressora 3D e outros equipamentos para laboratórios de metalografia, metrologia e sistemas produtivos da UNIFEI / Campus Itabira.	<b>Nenhum registro foi encontrado com este critério</b>
<a href="#">Histórico de eventos publicados...</a>		
<b>Itens e Download</b> <b>Edital</b>		

AGORA ABRA OUTRA ABA EM SEU NAVEGADOR  
E ACESSE O LINK A SEGUIR:  
**HTTP://COMPRASNET.GOV.BR/LIVRE/PREGAO/ATA0.ASP**

➤ CONSULTA ATA DE PREGÃO

- Caso queira fazer a pesquisa pela Uasg clique no botão selecionar.
- Caso seja informado o código da Uasg, a pesquisa será feita pelo código, a lista de UASGs será ignorada.

Pregão  Eletrônico  Presencial

Registro de Preço  Equalização por ICMS

UF

Lista de Órgãos

Cód. UASG (Unid. de Compra)  ou

Número Pregão  (Preencha número e ano. Ex: 102005)

Período de Abertura da Sessão Pública De  (dd/mm/aaaa) Até  (dd/mm/aaaa)

**Agora você precisa inserir os dados copiados na etapa anterior e clicar em OK**

## CONSULTA ATAS

- Clique no número da licitação para ver a ata

Pregão Eletrônico

Nº do Pregão	Cód. UASG (Unid. de Compra)	Nome da UASG (Unid. de Compra)	Data de Realização
282020	158161	UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA	16/09/2020

[Voltar](#)

**Agora você precisa clicar  
no número do pregão**

## Visualizar Ata

UASG 158161-UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA

Pregão nº: Nº 00028/2020 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

[Ata do Pregão - 25/09/2020 15:21](#)

Agora você precisa clicar  
na Ata do pregão

[Resultado por Fornecedor](#)

[Declarações](#)

[Anexos de Proposta/Habilitação](#)

[Voltar](#)

[Anexos dos Itens](#)

[Impugnações](#)

Documentos de Proposta/Habilitação: anexos enviados no cadastro de propostas

Anexos dos Itens: anexos enviados por convocação do pregoeiro

## ➤ CONSULTA ATA DO PREGÃO

Digite os caracteres ao lado:  



[gerar outra imagem.](#)

**Digite o código solicitado**

**Confirmar**

**Limpar**

**Voltar**

Observação: Esta informação ajuda ao Sistema Comprasnet a evitar a consulta por programas automáticos, que dificultam a utilização deste aplicativo pelos demais fornecedores.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Itajubá  
Universidade Federal de Itajubá/Campus Itabira

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00028/2020 (SRP)

**Aqui é possível verificar a  
aceitação, valor e outros  
dados**

às 09:07 horas do dia 16 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2092/2019 de 2/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 3499004515202081, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de câmera, lousa interativa, fechadura digital, impressora 3D e outros equipamentos para laboratórios de metalografia, metrologia e sistemas produtivos da UNIFEI / Campus Itabira.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 4**

**Descrição:** IMPRESSORA TÉRMICA

**Descrição Complementar:** Impressora 3D FDM - 2 VOLUME DE IMPRESSÃO 220mm X 220mm X 300mm - TAMANHO DA MÁQUINA MONTADA 552mm X 485mm X 510mm - PESO DA MÁQUINA 11,8 KG - NÚMERO DE BICOS (NOZZLE) 1 - ESPESSURA DA CAMADA 0,1 mm-0,4 mm (Ajustável) - MÉTODO DE IMPRESSÃO Cartão SD ou USB - VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO 100 mm/s - VELOCIDADE MÁXIMA DE TRAVEL 180 mm/s FRAME - Perfil de alumínio - DIÂMETRO DO FILAMENTO 1,75 mm - PRECISÃO DE POSICIONAMENTO EIXO Z - 0,004 mm / XY 0,012 mm - DIÂMETRO DA SAÍDA DO BICO (NOZZLE) Padrão 0.4 mm (pode ser usado opcionalmente 0,2mm ou 0,3mm - vendido separadamente) - TEMPERATURA MÁXIMA DE EXTRUSÃO 250°C - TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA 110°C - FONTE AC 110 220V I DC Saída 24V 15A 270W.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.374,9800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.184,7300 e a quantidade de 2 Unidade .

**Item: 5**

**Descrição:** LOUSA INTERATIVA

**Descrição Complementar:** LOUSA INTERATIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, TIPO ALIMENTAÇÃO USB, TENSÃO 5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 2235X1255 MM, ÁREA DE PROJEÇÃO 100, TIPO TELA TOUCH SCREEN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.300,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA, pelo melhor lance de R\$ 2.625,0000 e com valor negociado a R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

**Para acessar o Termo de referência do objeto acesse o link inicial e realize a pesquisa novamente:**

**[http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao\\_texto.asp](http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp)**

## ➤ LICITAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

- Preencha os critérios de seleção e clique em ok.
- O número máximo de registros retornados será de 1000 licitações paginadas.

\* **Texto/Termos a serem pesquisados**

Lousa digital

(Para texto utilize aspas e para termos utilize palavras separadas por espaço. Ex.: "Caixa de papelão" caixa papelão)

**Pesquisar Texto/Termos em**

Objeto

Descrição Sumária

Descrição Completa

**Período de Publicação**

01/01/2020



(dd/mm/aaaa)

**Até**

01/01/2021



(dd/mm/aaaa)

[Pesquisa avançada](#)

\* **Campo Obrigatório**

**Limpar**

**OK**

**Objeto**

**Contexto / [Item]**

**Pregão:**  
**28/2020**  
**UASG: 158161**

**Objeto:** Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de câmera, **lousa** interativa, fechadura **digital**, impressora 3D e outros equipamentos para laboratórios de metalografia, metrologia e sistemas produtivos da UNIFEI / Campus Itabira.

**Nenhum registro foi encontrado com este critério**

[Histórico de eventos publicados...](#)

**Itens e Download**

**Editais**

**Objeto**

**Contexto / [Item]**

**Pregão:**  
**45/2020**  
**UASG: 987417**

**Objeto:** Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos diversos, com recursos do convenio nº 840604/2016, proposta 017308/2016 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para apoio a espaços públicos de inclusão **digital**.

**Lousa Digital** Interativa: **Lousa** Interativa, dimensão diagonal no mínimo 80 pole... [16]

[Histórico de eventos publicados...](#)

**Itens e Download**

**Editais**

**Agora, escolhido o Pregão, você precisa clicar em ITENS E DOWNLOAD**

#### **10 - SWITCH**

SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, 100 BASE TX E 10 BASE T, EM MODOS FULL, VELOCIDADE PORTA 20 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS 10/100/1000, AUTOSENSE E RJ45, ALTURA 1U P/A, APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Conjunto

#### **11 - CALIBRE DE ALTURA GRAMINHO**

Traçador de Altura 300mm (graduação 0,02mm) - Calibrador Traçador de Altura Digital 300mm/12´ 0,01mm/0.0005´ Calibradores Traçadores de Altura Digital Visor LCD de 6 dígitos grandes (10x3,8mm) com alto contraste que permite uma leitura rápida e exata. Novo design, moderno e inovador. Uma vez programada, a origem da escala ABSOLUTE permanece como posição de referência absoluta até que a bateria seja trocada. Exatidão inalterada até em movimentos de alta velocidade. Aumento nas dimensões da coluna possibilitaram melhorar a rigidez e aumentar a exatidão. O traçador de altura com a melhor relação custo x benefício. Acessórios: INCLUI BATERIA, RISCADOR E GRAMPO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

#### **Grupos**

##### **G1**

1 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

8 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO


**Agora você precisa ir ao final da página e clicar em **DOWNLOAD****

#### **Informações Adicionais do Download**

O conteúdo deste edital é de inteira responsabilidade do órgão licitante, e eventuais problemas devem ser tratados com o mesmo.


[Voltar](#)

[Download](#)

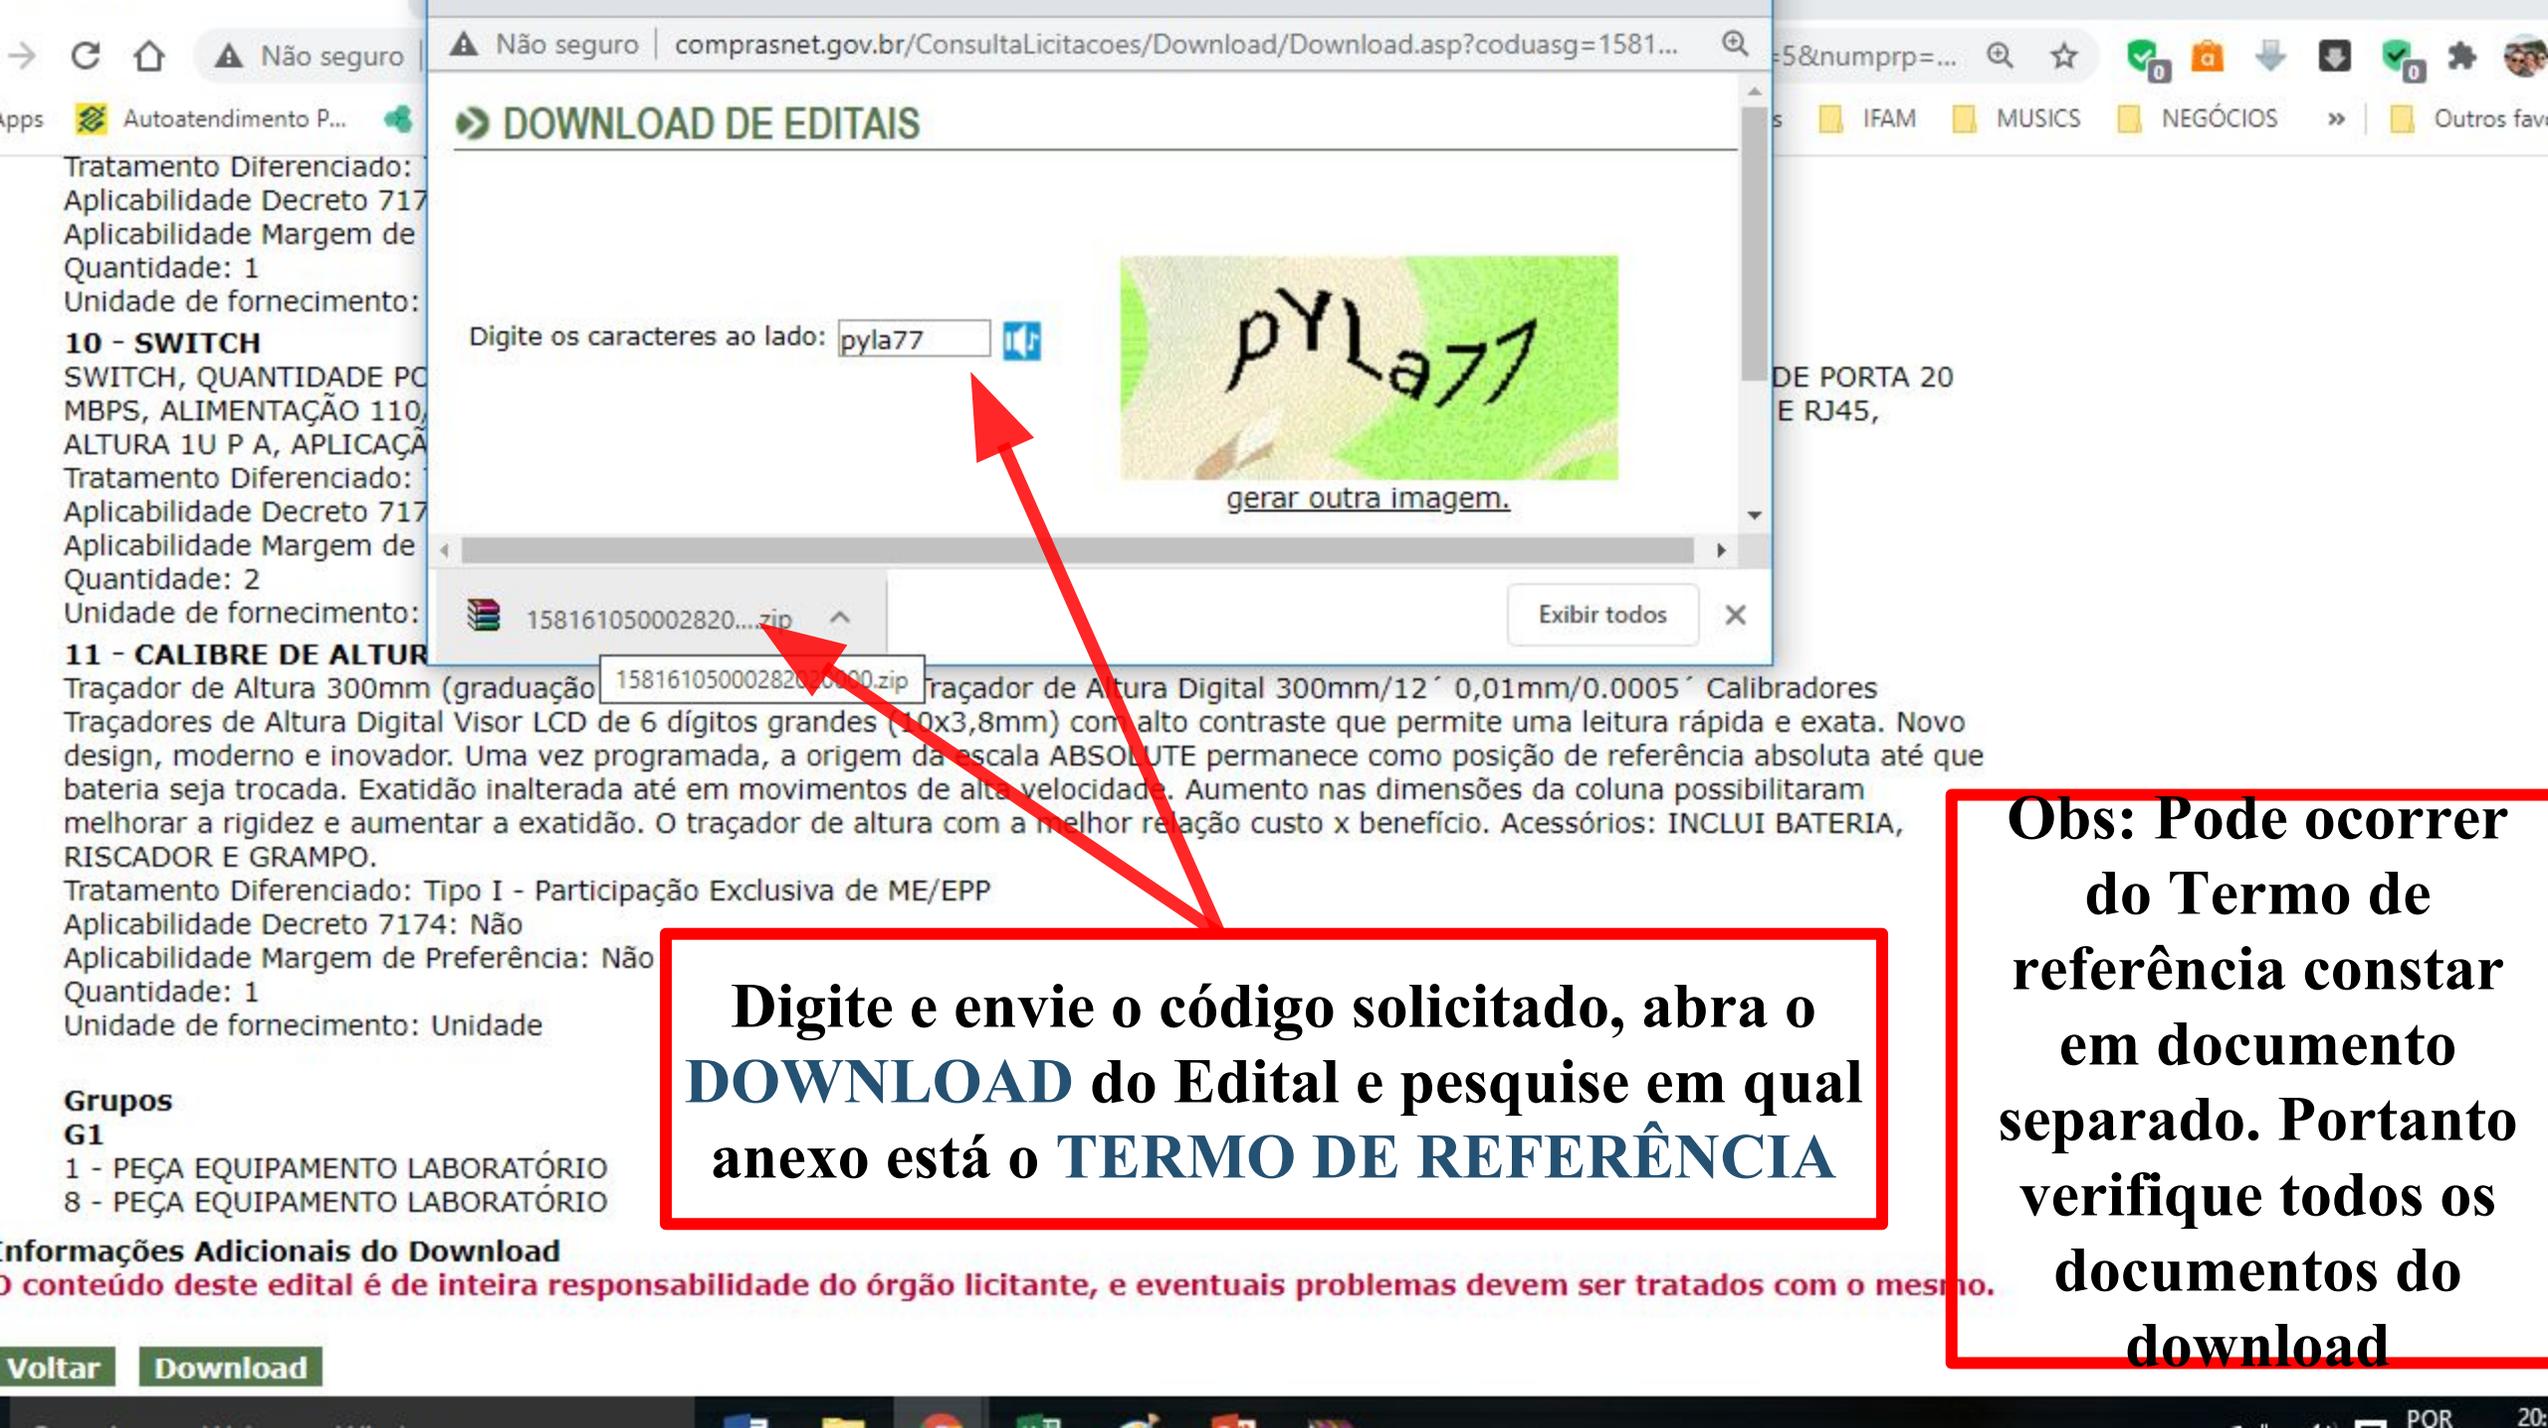

## DOWNLOAD DE EDITAIS

Digite os caracteres ao lado:

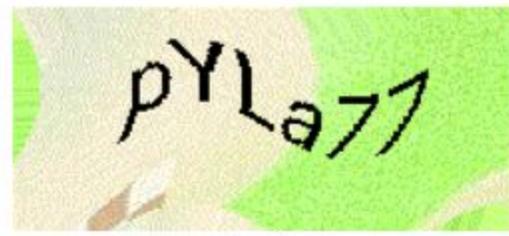

[gerar outra imagem.](#)

**Digite e envie o código solicitado, abra o **DOWNLOAD** do Edital e pesquise em qual anexo está o **TERMO DE REFERÊNCIA****

**Obs: Pode ocorrer do Termo de referência constar em documento separado. Portanto verifique todos os documentos do download**

Tratamento Diferenciado:  
Aplicabilidade Decreto 717  
Aplicabilidade Margem de  
Quantidade: 1  
Unidade de fornecimento:  
**10 - SWITCH**  
SWITCH, QUANTIDADE PC  
MBPS, ALIMENTAÇÃO 110,  
ALTURA 1U P A, APLICAÇÃO  
Tratamento Diferenciado:  
Aplicabilidade Decreto 717  
Aplicabilidade Margem de  
Quantidade: 2  
Unidade de fornecimento:  
**11 - CALIBRE DE ALTURA**  
Traçador de Altura 300mm (gradação  
Traçadores de Altura Digital Visor LCD de 6 dígitos grandes (10x3,8mm) com alto contraste que permite uma leitura rápida e exata. Novo design, moderno e inovador. Uma vez programada, a origem da escala ABSOLUTE permanece como posição de referência absoluta até que a bateria seja trocada. Exatidão inalterada até em movimentos de alta velocidade. Aumento nas dimensões da coluna possibilitaram melhorar a rigidez e aumentar a exatidão. O traçador de altura com a melhor relação custo x benefício. Acessórios: INCLUI BATERIA, RISCADOR E GRAMPO.  
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
Aplicabilidade Decreto 7174: Não  
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não  
Quantidade: 1  
Unidade de fornecimento: Unidade

**Grupos**  
G1  
1 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO  
8 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

### Informações Adicionais do Download

O conteúdo deste edital é de inteira responsabilidade do órgão licitante, e eventuais problemas devem ser tratados com o mesmo.

[Voltar](#) [Download](#)

The image features a blue gradient background with white circuit board traces in the corners. A central lime green rectangle contains the text 'FIM' in a black serif font.

**FIM**